


Allegato A: Particolari costruttivi

POSA CAVO INTERRATO


PARTICOLARE TECNICA MICROTRINCEA

disegno non in scala

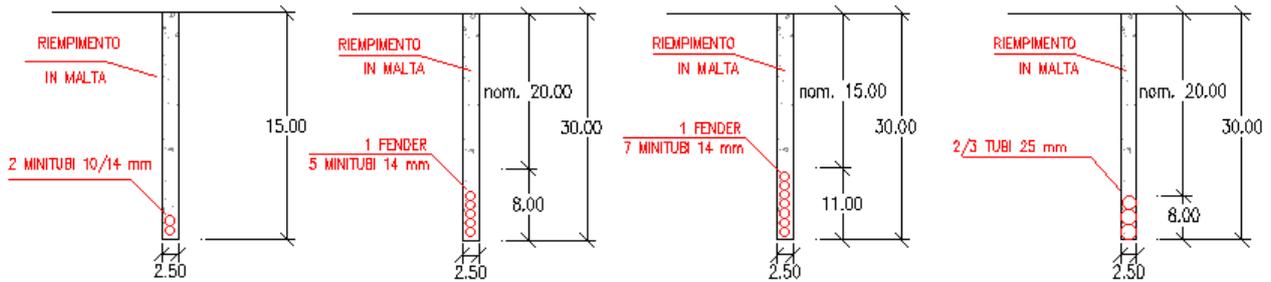


PARTICOLARE TECNICA NO-DIG


disegno non in scala

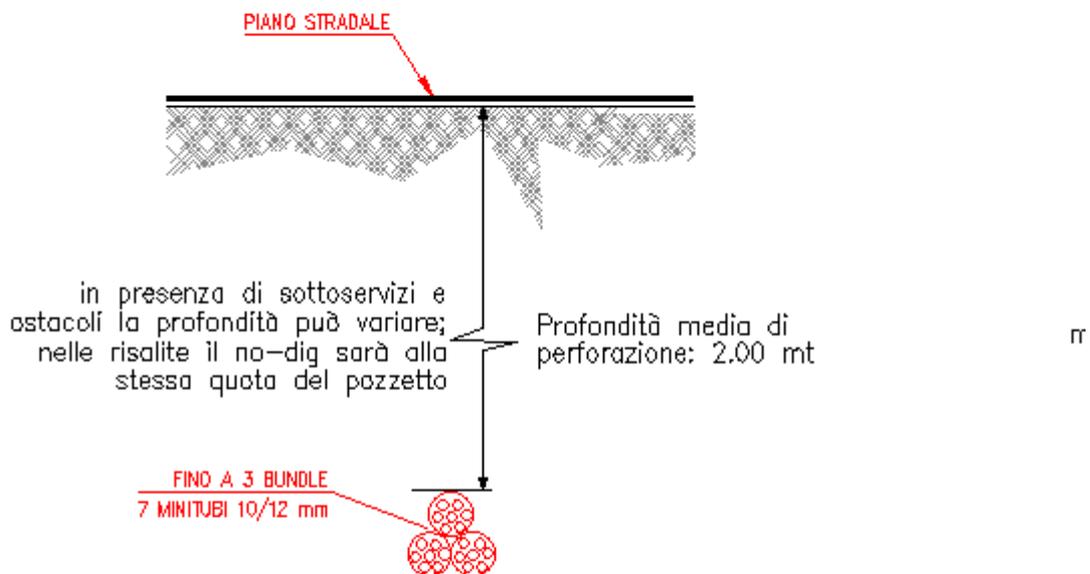


SEZIONE LONGITUDINALE TECNOLOGIA "NO DIG"

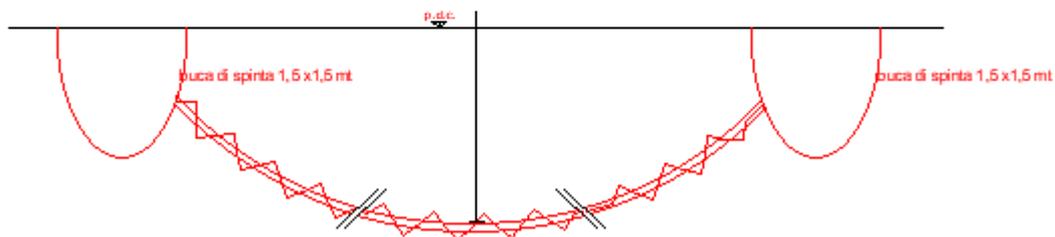


**SEZIONE TIPO SCAVO
TRADIZIONALE
IN ASFALTO**
disegno non in scala

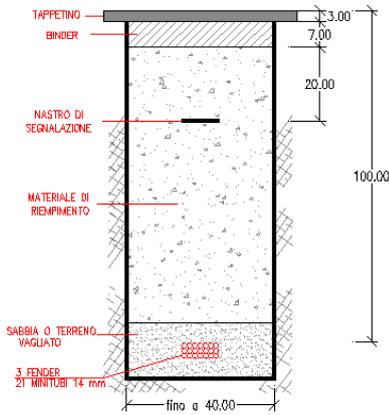


**SEZIONE TIPO SCAVO
TRADIZIONALE
IN STERRATO**
disegno non in scala

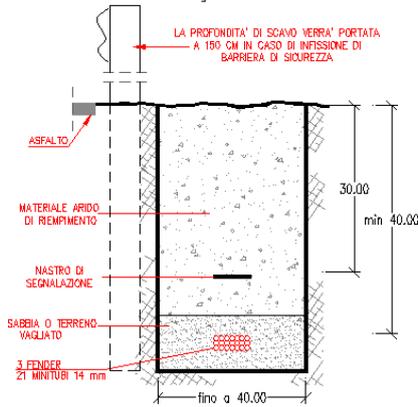

**SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
CON RIEMPIMENTO
IN CEMENTO**
disegno non in scala

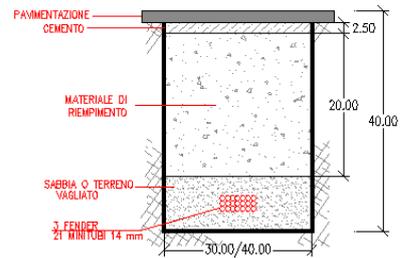

SEZIONE TIPO SCAVO IN ASFALTO IN MINITRINCEA
disegno non in scala

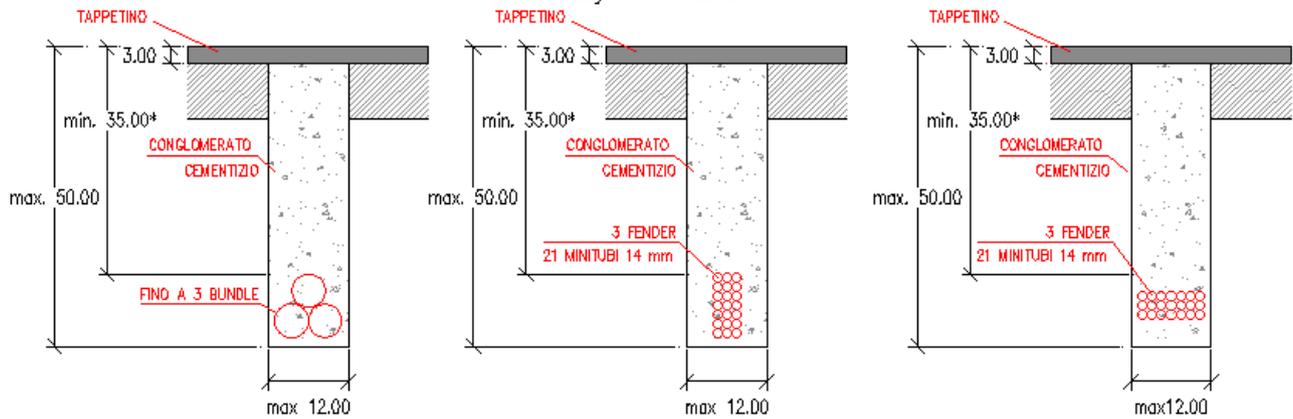


*La quota altimetrica del ricoprimento della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale è pari a:

- min. 40 cm in ambito extraurbano
- min. 35 cm in ambito urbano

ESPLOSI ASSONOMETRICI DI POZZETTI MODULARI

In presenza di sottoservizi e ostacoli la profondità può variare; nelle risalite il no-dig sarà alla stessa quota del pozzetto
La profondità di posa del pozzetto, e dunque il numero di elementi, dipende dalla presenza dei sottoservizi e dal tipo di terreno

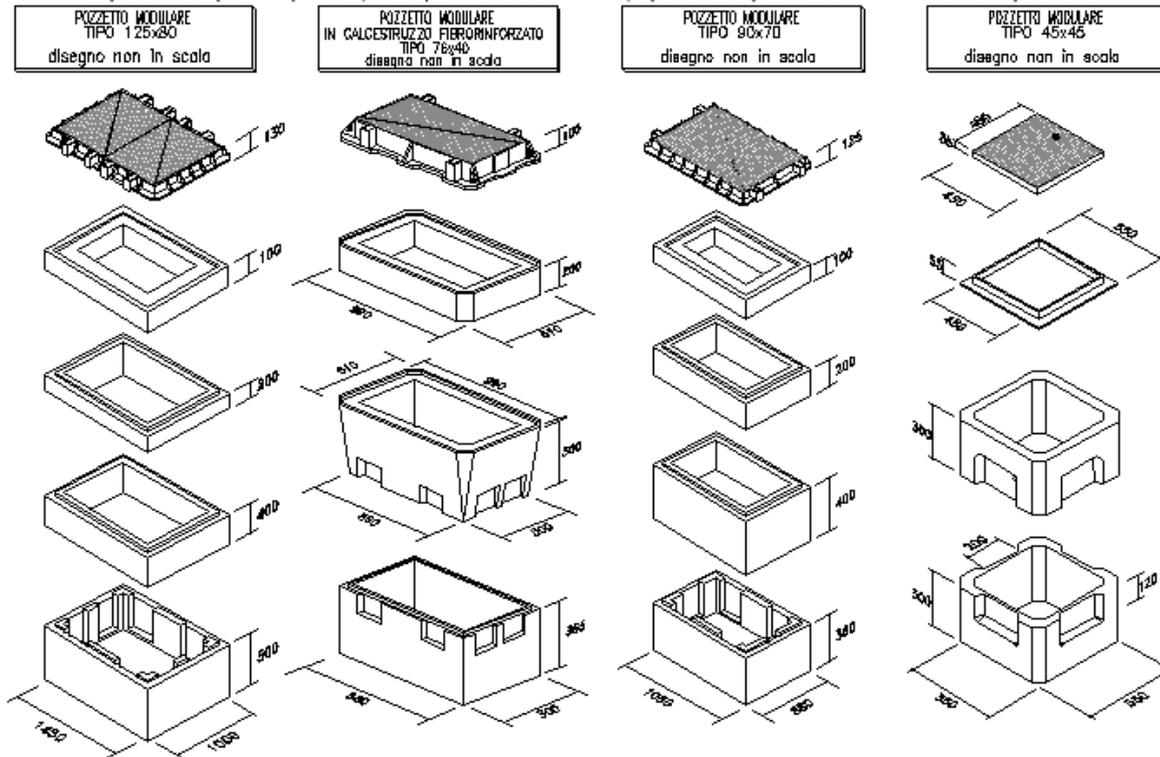

POSA CAVO IN FACCIATA

TRATTA ESISTENTE

TRATTA IN FACCIATA NUOVA



POSA CAVO IN PALIFICATA ESISTENTE

